

РАЯЖ 431282.012ГЧ

Перв. примен.
РАЯЖ 431282.012

Справ. N



Подп. и дата

Инв. N дубл.

Взам. инв. N

Подп. и дата


Инв. N подл.

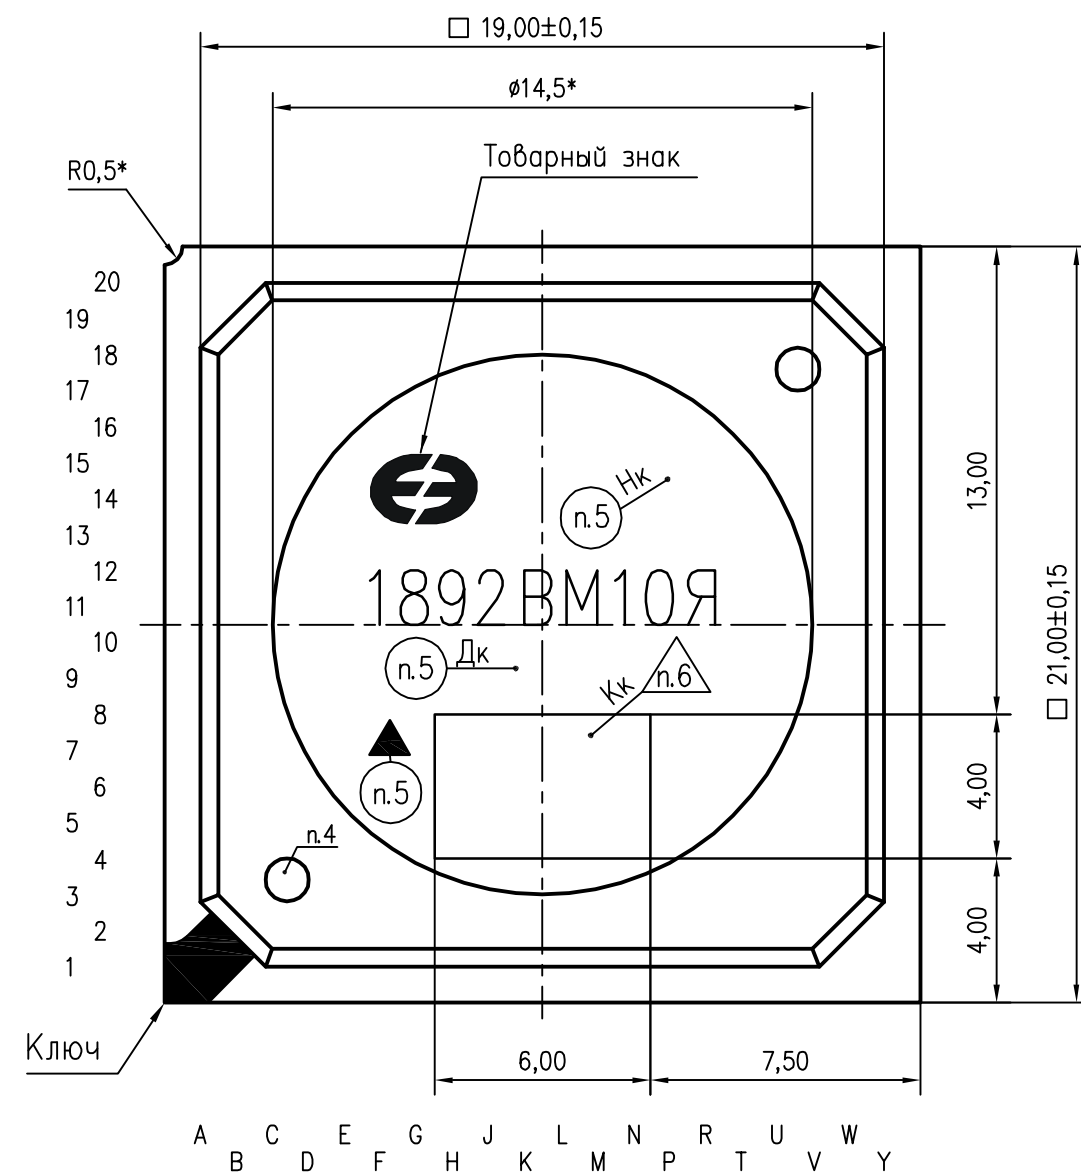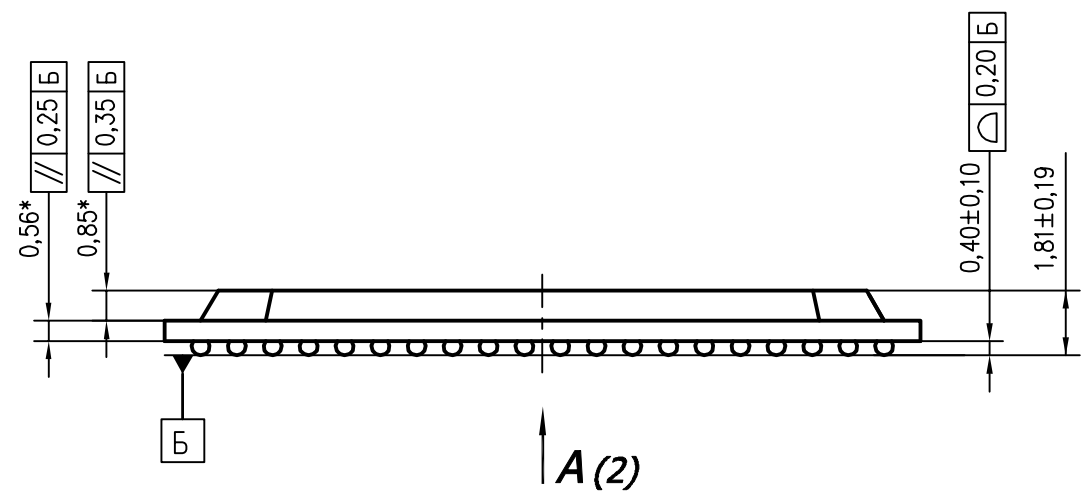

- 1* Размеры для справок.
- 2 Тип корпуса HSBGA-400.
- 3 Размер ключа не регламентируется.
- 4 Метка от технологического оборудования. Тип, местоположение и размер не регламентируется.
- 5 Маркировать составом маркировочным Black SHA40712: 1892ВМ10Я, шрифт должен быть не менее 1,0мм ГОСТ РВ 20.39.412-97; Δ-знак чувствительности к статическому электричеству; Дк-год и календарная неделя года изготовления, шрифт должен быть не менее 0,8мм. Маркировать составом маркировочным черным МКЭЧ-1 РМ11 028.002-83: Нк-номер сопроводительного листа, шрифт должен быть не менее 1,5мм.
- 6 Клеймить составом маркировочным черным МКЭЧ-1 РМ11 028.002-83: Кк-клеймо ВП МО РФ (◇).

				РАЯЖ 431282.012ГЧ			
2	-	РАЯЖ19-12		Микросхема интегральная 1892ВМ10Я Габаритный чертеж			
1	-	РАЯЖ11-12					
Изм.	Лист	N докум.	Подп.				Дата
Разраб.							
Пров.							
Т. контр.							
Гл. констр.							
Н. контр.							
Утв.							
				Лит.	Масса	Масштаб	
				Ø 01	—	5:1	
				Лист 1	Листов 2		
				ГУП НПЦ "ЭЛВИС"			

A(1)

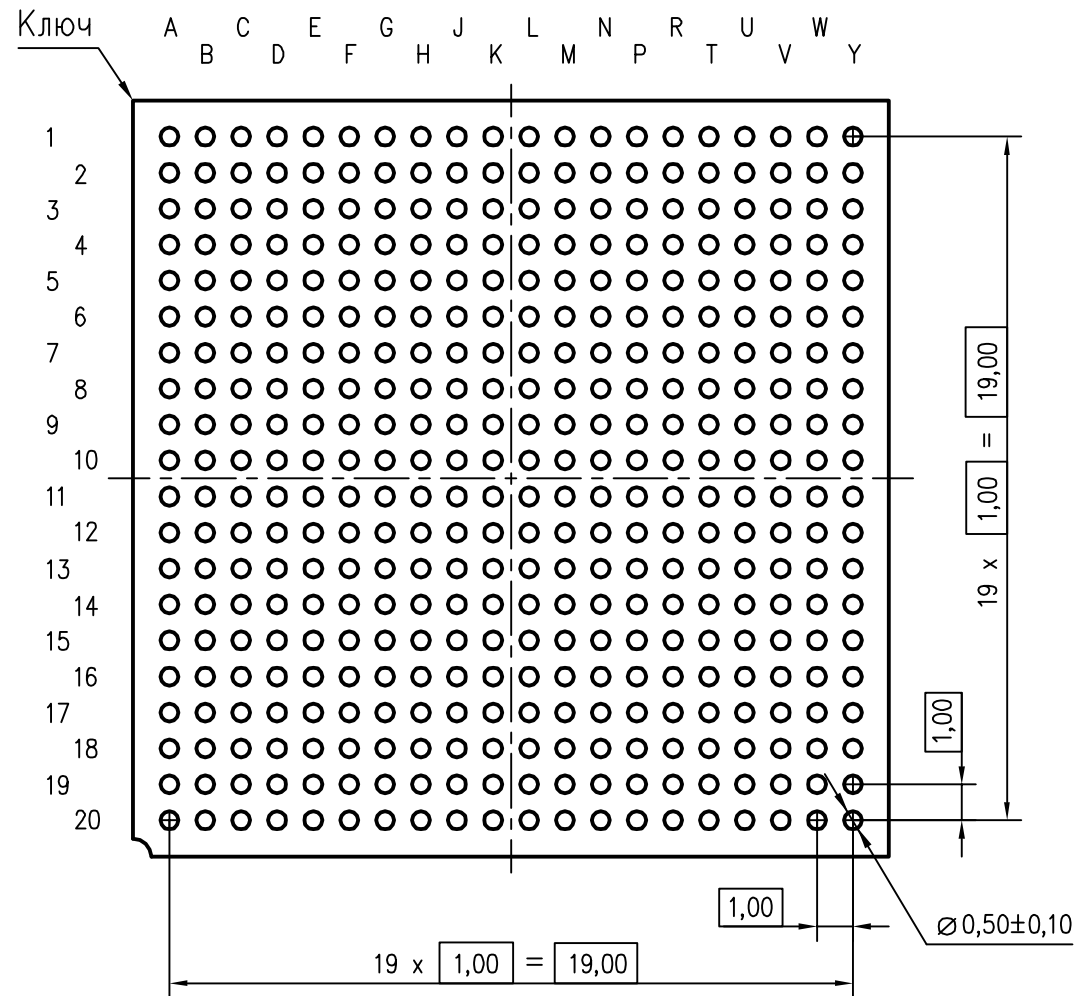

Инв. N подл.	Подп. и дата
Взам. инв. N	Инв. N дубл.
Подп. и дата	Подп. и дата
Инв. N подл.	Инв. N дубл.

Изм.	Лист	N докум.	Подп.	Дата